




A-A(M1:10)
1366

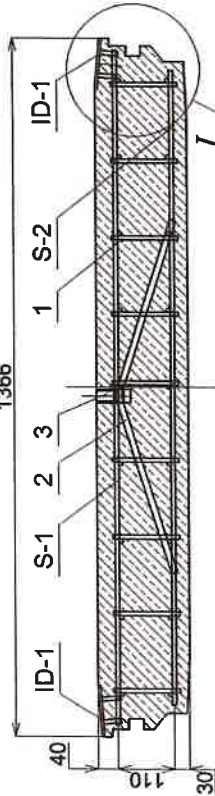


I(M1:5)
2 vietas

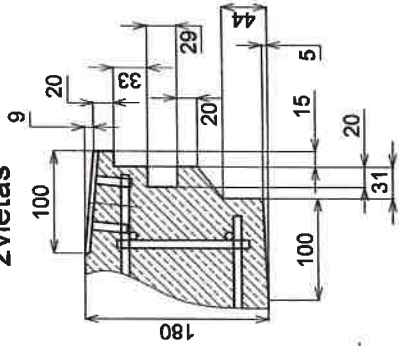


C(M1:10)

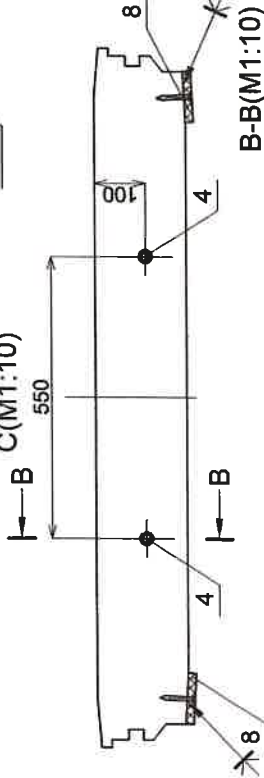

B-B(M1:10)
2 vietas
Neoprena loksnes
pielīmēt un stiprināt ar dībeļu
nagliem (solis 300 mm)

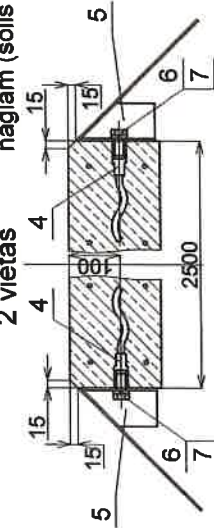

SASKAŅOTS:

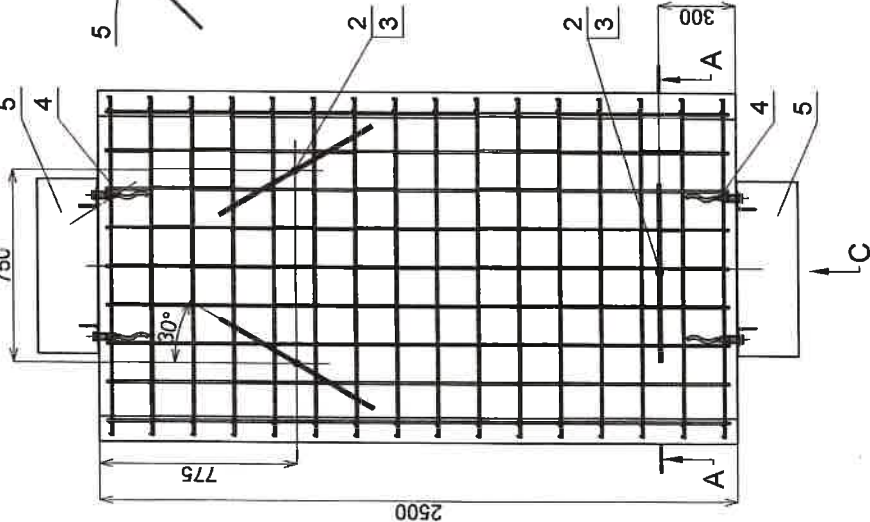

APSTIPRINU:



V. Pankovs
LATVIJAS DZELZCEĻŠ
Sliktu darbu izpildes vadītājs
14.03.2022

Poz. Marka	Nosaukums	Skaits gab.	Svars kg	Piezīme
S-1	Lapa 2	1	17.01	
S-2	Lapa 2	1	16.51	
1	BR	144	7.4	L=18.72m
ID-1	Sk. LA541.02.00	2	20.6	
2	Lapa 2	3	1.92	L=2.16m
3	Ankers CSA20x67 Peikko	3	1.2	
4	Ankers WAS20x195 Peikko	4	0.8	
5	Lapa 2	2	9.9	
6	Butskrūve 20x40	4	0.7	
7	Atsperpaplakne 20	4	0.06	
8	Neopren16x100x2500 - R65 sliedem Neopren8x100x2500 - UJC80 sliedem	2		
Kopa	Betons C35/45 XF4+XD3, XC4		1400	0.585m³
			1460	

1. Minimāla betona klase - C35/45
2. Betona apkārtnes vides klase - XF4+XD3 XC4, saskaņā ar LVS NE 206.p.4.1;
3. Minimāla betona salizturības marka - F300, saskaņā ar LVS156-1
4. Betonam ir noteiktas ūdens necaurlaidība marka -W12, saskaņā ar LVS156-1
5. Betona izgatavošanai jāizmanto 1.grupas cementis - CEM I 42,5N®
6. Lai palielinātu triecienizturību, jāizmanto sintētiskas fibras granulas 10-15mm izmērā;
7. Izmantojamās granulas frakcijas - 4-8mm un 8-22mm;
8. Izmantojamās klases stieģrojumu - B500B;
9. Plātnes darba temperatūras diapazons - -40.. + 60°C;
10. Tērauda elementus sametināt ar katēti 5, elektroda tips E42;
11. Plātņu marķēšanai jābūt:
 - ražošanas uzņēmuma nosaukums
 - izlaiduma datums


LATVIJAS DZELZCEĻŠ		LA541.01.00	
Gr. lapa	Dokum. Nr.	2500mm Iekšēja pārejas plātne	Mērogs
Izstrādā	Atrahovs		1:20
Paraksts dat.	14.03.2022		
A. Grugulis			
Pārbaudīja			
Lapa	1	Lapu sk.	2
"LATVIJAS DZELZCEĻŠ"		Sliktu ceļu pārvalde	
		CPTR	

S-2

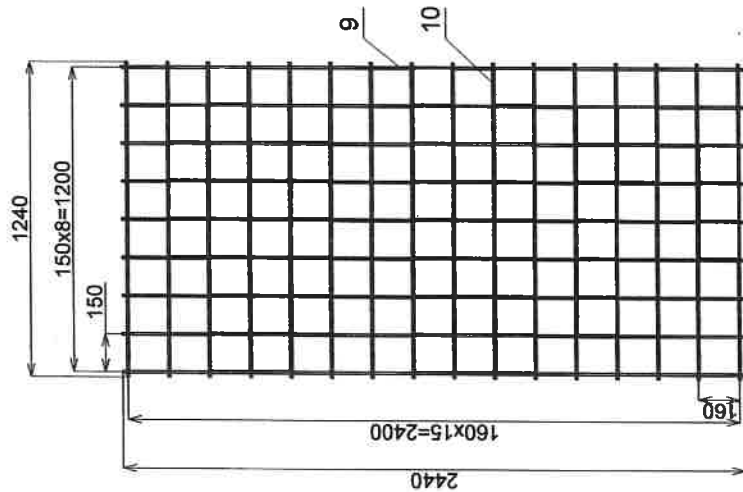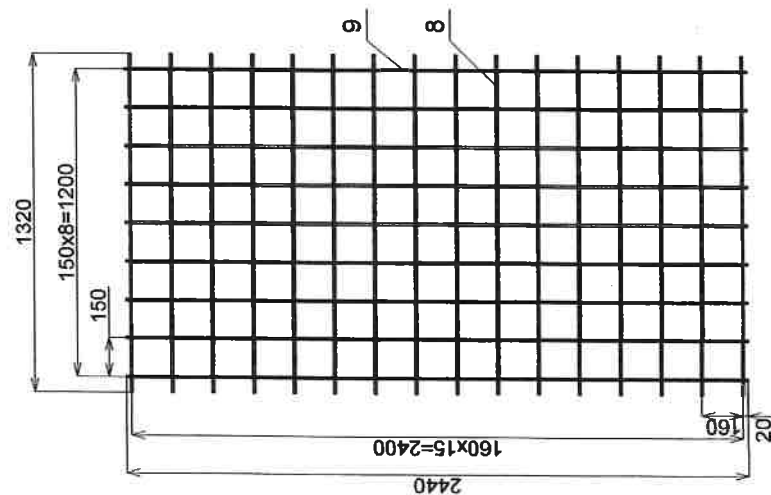

Atsitejs L541.05.00(M1:10)

Tērauda loksne S=4mm 335x680mm

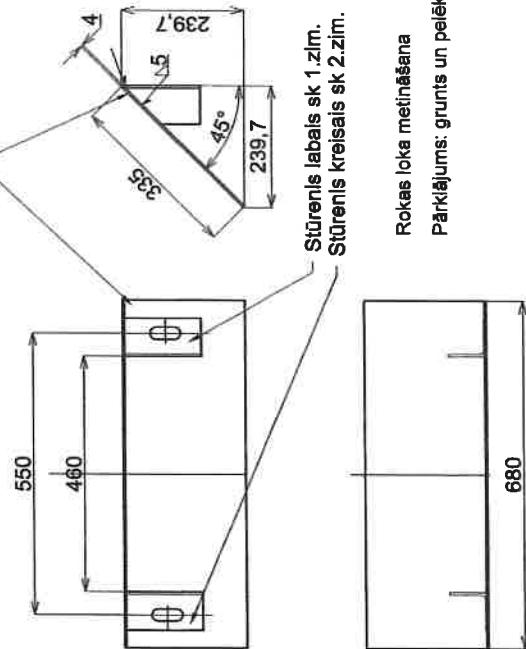


Rokas loka metināšana

Pārklājums: grunts un pelēka emalja

Marka	Poz.	Diametrs mm	Garums mm	Skaits gab.	Kopejs garums mm	Kopejs svars kg
S-1	8	8	1320	16	21120	8,34
	9	8	2440	9	21960	8,67
					Kopa	43080
S-2	10	8	1240	16	19840	7,84
	9	8	2440	9	21960	8,67
					Kopa	32600

2.Zim.(M1:5)


Atspoguļojums pārējo sk. 1.Zīm.

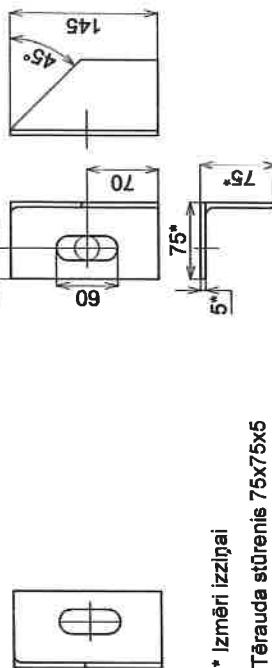


* Izmēri izzinai

Tērauda stūrenis 75x75x5

A-A(M1:10)

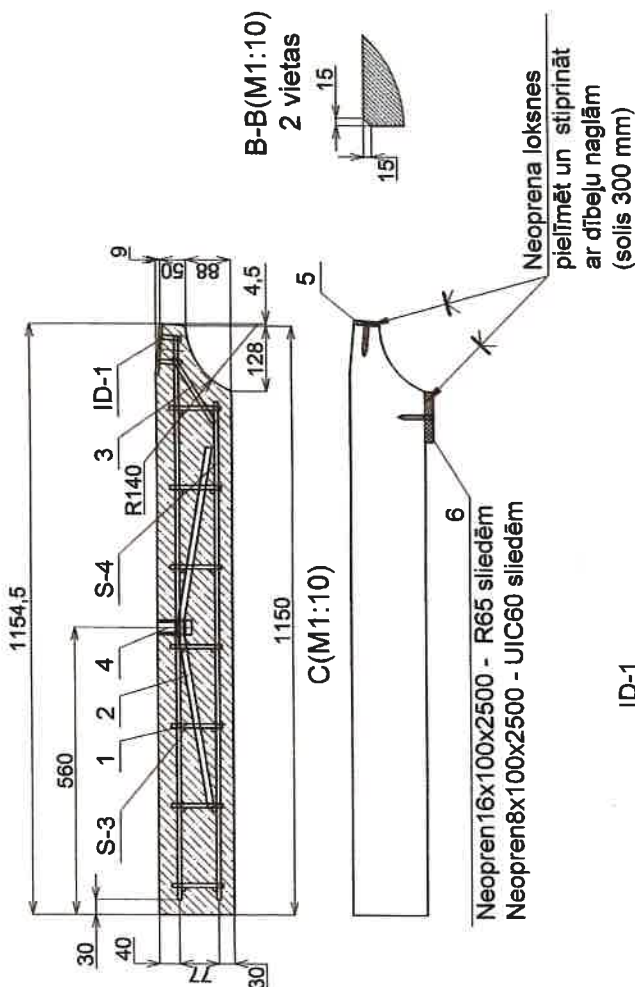


SASKAÑOTS:

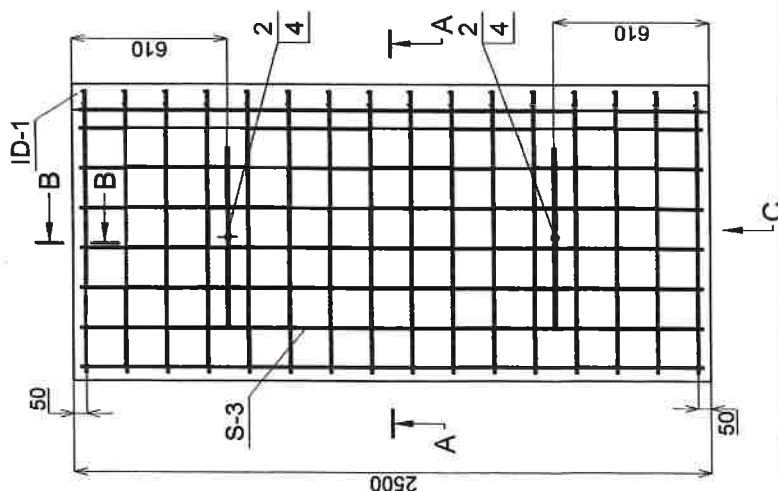



1. Minimālā betona klase - C35/45
2. Betona apkārtējās vides klase - XF4+XD3, XC4, saskaņā ar LVS NE 206.p.4.1;
3. Minimālā betona salizturības marka -F300,saskaņā ar LVS156-1
4. Betonam ir noteiktas ūdens necaurlaidība marka -W12, saskaņā ar LVS156-1
5. Betona izgatavošanai jāizmanto 1.grupas cements - CEM I 42,5N®
6. Lai palielinātu triecienizturību, jāizmanto sintētiskas šķiedras granulas 10-15mm izmērā;
7. Izmantojamās granulīta šķembu frakcijas - 4-8mm un 8-22mm;
8. Izmantojamās klases stieģrojumu - B500B;
9. Izmēģināmās granulīta temperatūras diapazons - -40.. + 60°C;
10. Tērauda elementus sametināt ar katete 5,elektroda tips E42;
11. Plātņu marķēšanai jābūt:
 - ražošanas uzņēmuma nosaukums
 - izlaiduma datums

[illegible]

Poz.2(M1:5)

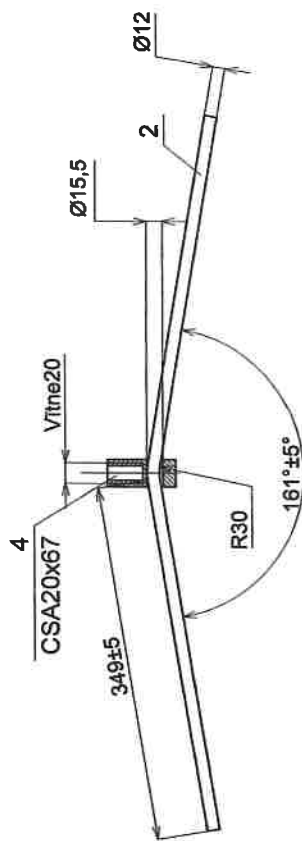


ID-1

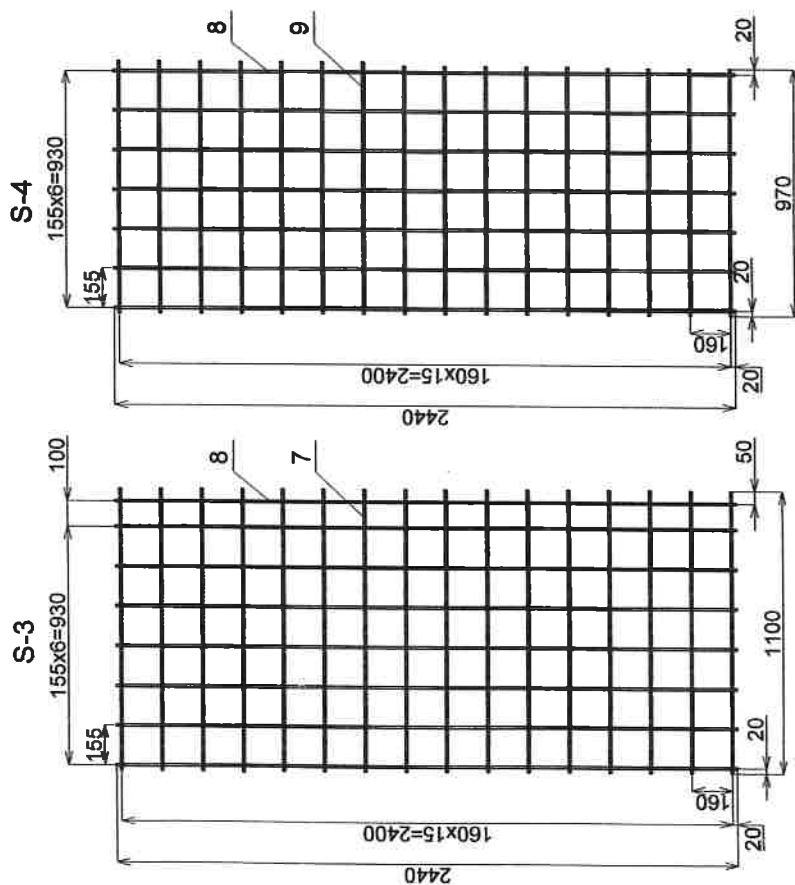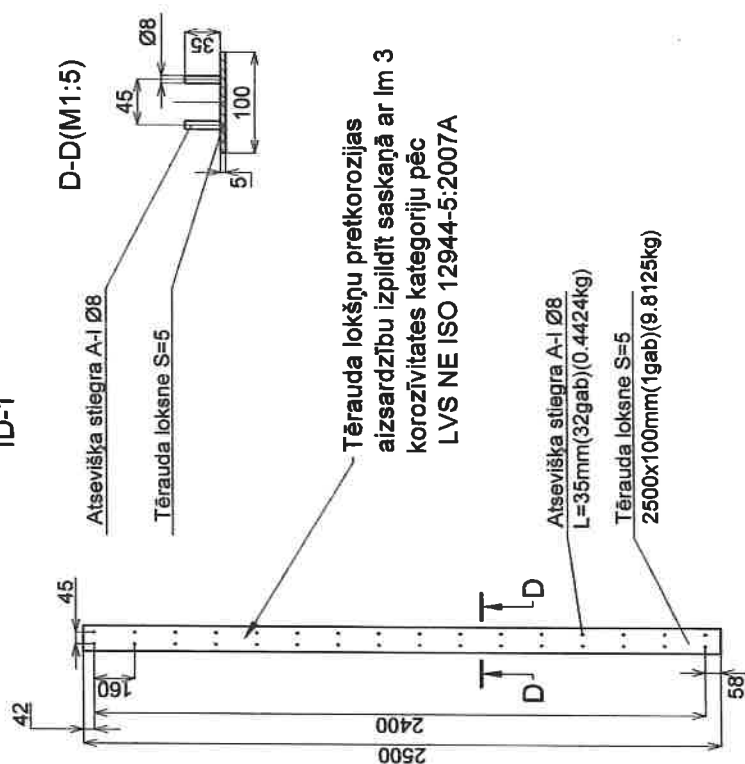

Marka	Poz.	Diametrs mm	Garums mm	Skaitis gab.	Kopējais garums mm	Kopējais svars kg
S-3	7	8	1100	16	17600	6,952
	8	8	2440	8	19520	7,71
				Kopā	37120	14,66
S-2	9	8	970	16	15520	6,13
	8	8	2440	7	17080	6,75
				Kopā	32600	12,88


APSTIPRINU:

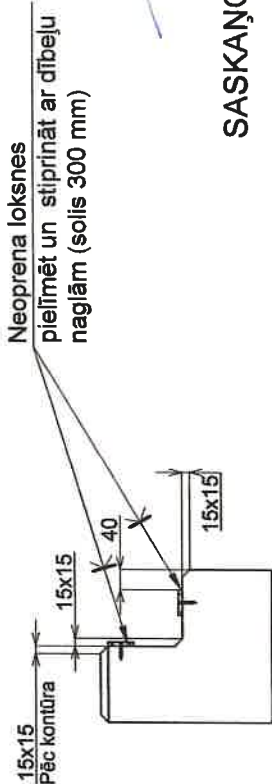


SASKAŅOTS:

Valsts inženierbūvnieks
"LATVIJAS DZELZCEĻŠ"
Sīkstu celtniecības valdība
Darbu izpildes paraksts, autogrāfs


Poz.2(M1:10)

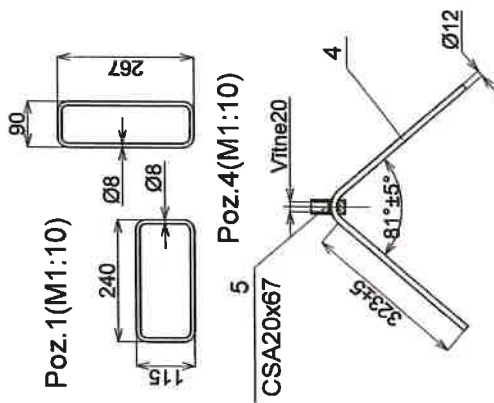


Poz.1(M1:10)

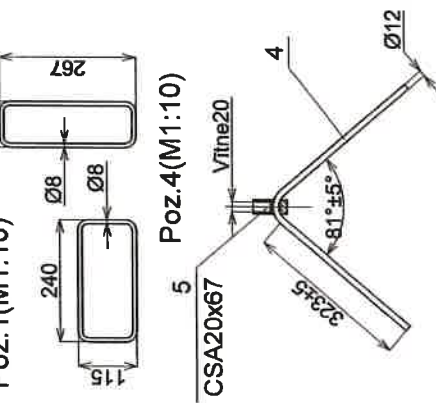

Poz.4(M1:10)

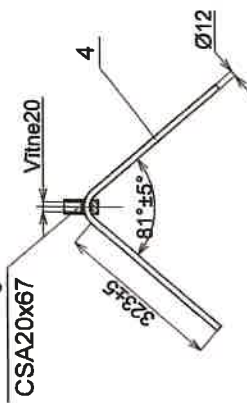

A-A(M1:10)

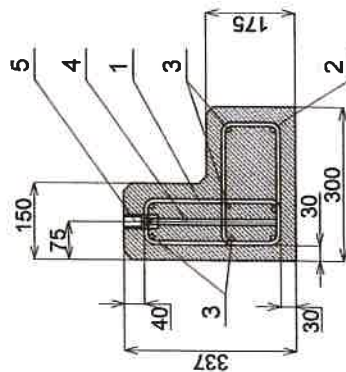

1. Minimāla betona klase - C35/45
2. Betona apkārtējās vides klase - XF4+XD3, XC4, saskaņā ar LVS NE 206, p.4.1;
3. Minimāla betona salizturības marka - F300, saskaņā ar LVS156-1
4. Betonam ir noteiktas ūdens necaurlaidības marka - W12, saskaņā ar LVS156-1
5. Betona izgatavošanai jāizmanto 1.grupas cements - CEM I 42,5NØ
6. Lai palielinātu triecienizturību, jāizmanto sintētiskas šķiedras granulas 10-15mm izmērā;
7. Izmantojamās granīta šķembu frakcijas - 4-8mm un 8-22mm;
8. Izmantojamās klases stieņojumu - B500B;
9. Plātnes darba temperatūras diapazons - -40.. + 60°C;
10. Tērauda elementus sametināt ar katete 5, elektroda tips E42;
11. Plātņu marķēšanai jābūt:
 - ražošanas uzņēmuma nosaukums
 - izlaiduma datums

LATVIJAS
DZELZCEĻŠ

LA541.03.00

2500mm Pamatu
sija plātnēm

Litera Masa Mēroks
1:20

"LATVIJAS DZELZCEĻŠ"
Sīkstu celtniecības valdība
CPTR

Poz. Marka	Nosaukums	Skaitis gab.	Svars kg	Plēzme
1	Atsevišķa stiegra Ø8 L=890mm	16	5.625	L=14.24m
2	Atsevišķa stiegra Ø8 L=810mm	16	5.12	L=12.96m
3	Atsevišķa stiegra Ø10 L=2440mm	8	12.02	L=19.52m
4	Atsevišķa stiegra Ø12 L=700mm	2	1.24	L=1.4m
5	Ankers CSA20x67 Peikko	2	0.8	
6	Neopren8x50x2500	2		
	Betons C35/45 XF4+XD3, XC4		459	0.19m³
Kopa			484	