


VAS “Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūras ar publikāciju “Elektroapgādes produkcijas piegāde” nolikuma

SKAIDROJUMS Nr.1

Nr. p.k.	Jautājums	Atbilde															
1.	Saskaņā ar „ELEKTROAPGĀDES PRODUKCIJAS PIEGĀDE” (iepirkuma id. Nr. LDZ 2025/33-SPAV) dokumentācijas 2.2. punktu: piedāvājumu var iesniegt gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā (iesniedzot piedāvājumu kādā sarunu procedūras priekšmeta daļā, tas iesniedzams par visu apakš pozīciju kopumu attiecīgajā daļā). Piedāvājuma varianti nav atļauti. Lūdzu paskaidrojiet, vai 1.1. līdz 1.3. punktu var ierosināt kā analogu, ja analogs ir norādīts 1.4. punktā. <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1.1. Pārsprieguma novadītājs POLIM-H4,5 DC</td><td style="width: 20%;">gab. 37</td><td style="width: 40%; text-align: right;">37</td></tr> <tr> <td>1.2. Pārsprieguma novadītājs POLIM-H4,5 ND</td><td>gab. 18</td><td style="text-align: right;">18</td></tr> <tr> <td>1.3. Pārsprieguma novadītājs POLIM-D08L</td><td>gab. 6</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr> <td colspan="3">Pārsprieguma novadītājs POLIM-D Uc=6 kV, Ur=7,5 Kv</td></tr> <tr> <td>1.4. (analogi pārsprieguma novadītājam ОПН- КР/TEL- 6/7,2 YXJ2)</td><td>gab. 18</td><td style="text-align: right;">18</td></tr> </table>	1.1. Pārsprieguma novadītājs POLIM-H4,5 DC	gab. 37	37	1.2. Pārsprieguma novadītājs POLIM-H4,5 ND	gab. 18	18	1.3. Pārsprieguma novadītājs POLIM-D08L	gab. 6	6	Pārsprieguma novadītājs POLIM-D Uc=6 kV, Ur=7,5 Kv			1.4. (analogi pārsprieguma novadītājam ОПН- КР/TEL- 6/7,2 YXJ2)	gab. 18	18	Jā, 1.1. līdz 1.3. punktā minētajai produkcijai var iesniegt analogu, ja atbilst izmēri, materiāls un elektriskie parametri.
1.1. Pārsprieguma novadītājs POLIM-H4,5 DC	gab. 37	37															
1.2. Pārsprieguma novadītājs POLIM-H4,5 ND	gab. 18	18															
1.3. Pārsprieguma novadītājs POLIM-D08L	gab. 6	6															
Pārsprieguma novadītājs POLIM-D Uc=6 kV, Ur=7,5 Kv																	
1.4. (analogi pārsprieguma novadītājam ОПН- КР/TEL- 6/7,2 YXJ2)	gab. 18	18															
2.	Lūdzu, sniedziet sīkāku specifikāciju, šo produktu modeli: 5.daļa Augstsprieguma izolatori (2) 5.2 Polimēra balstizolators OSN-35 (vai analogs) x 52 gab. 5.3 Izolators LOSK 12,5/10-III x 120 gab.	Attiecībā uz 5.2. punktu: OSN-35 izolatori vairs neeksistē. OSN-35 vietā var piegādāt OCK 8-35/190-3-01 polimēra izolatoru vai viņa analogu Lūdzu skatīt attēlu Nr.1 (rasējumu) šī skaidrojuma beigās. Attiecībā uz 5.3. punktu, prasības izolatoriem: 1. Rūpnieciskās frekvences izturamais spriegums zem lietus ≥ 28kV. 2. Mehāniskais sagraušanas spēks pie izlieces ≥ 12,5kH 3. Noplūdēs strāvas garums ≥ 350 mm 4. Metāliskām detaļām jābūt ar karsta cinka pārklājumu 80-150 mikroni 5. Izolatoram jābūt no silikona kaučuka HTV, kas ir ražots vienstadijas lējuma procesā. 6. Izolatoram jābūt nenomazgājāmā marķēšana (tips, ražotāja zīme) 7. Svars ≤ 2,8 kg. 8. Noplūdes ceļa garums ≥ 350 mm															

		Lūdzu skatīt attēlu Nr.2 (rasējumu) šī skaidrojuma beigās.
3.	9. daļa Transformatori 9.1, 9.2, 9.3 Lūdzam sniegt nepieciešamos tehniskos datus un prasības transformatoriem. izejas spriegums (220?) vai jums ir nepieciešama lodēšana "plus mīnus" 5% * Tehniskie dati: HV puse: spriegums V, strāva, A, spaiļes, PBB LV puse: spriegums V, strāva A, tukšgaitas strāva, % Zaudējumi tukšgaitā, W Īssavienojuma zudumi, samazināta līdz 75 °C, W Īsslēguma spriegums, samazināts līdz 75 °C, % Augstsprieguma tinuma pretestība pie °C LV tinuma pretestība pie °C Lūdzu, pievienojiet rasējuma paraugus ar nepieciešamajiem izmēriem, kā arī norādiet transformatora ievades virzienu, uz sāniem vai uz augšu?	/Iepirkuma komisijas atbildes par konkrēto parametra neskaidrību iekrāsotas ar sarkanu/ 9. daļa Transformatori 9.1, 9.2, 9.3 izejas spriegums (220?) – 230V; nav nepieciešama lodēšana "plus mīnus" 5% * ; Tehniskie dati: HV puse: spriegums V, strāva, A, spaiļes, PBB 10kV; LV puse: spriegums V, strāva A, 230V; tukšgaitas strāva, % saskaņā ar ražotāja specifikāciju; Zaudējumi tukšgaitā, W saskaņā ar ražotāja specifikāciju; Īssavienojuma zudumi, saskaņā ar ražotāja specifikāciju; samazināta līdz 75 °C, W saskaņā ar ražotāja specifikāciju; Īsslēguma spriegums, saskaņā ar ražotāja specifikāciju; samazināts līdz 75 °C, % saskaņā ar ražotāja specifikāciju; Augstsprieguma tinuma pretestība pie °C saskaņā ar ražotāja specifikāciju; LV tinuma pretestība pie °C saskaņā ar ražotāja specifikāciju. Lūdzu norādiet transformatora ievades virzienu, uz sāniem vai uz augšu? Ievadi var būt sānos vai uz augšu, nav principiāli. Izmēri nav limitēti, tādēļ konkrēts rasējums te pievienots netiek.

Attēls Nr.1 pie Skaidrojuma 2.atbildes:

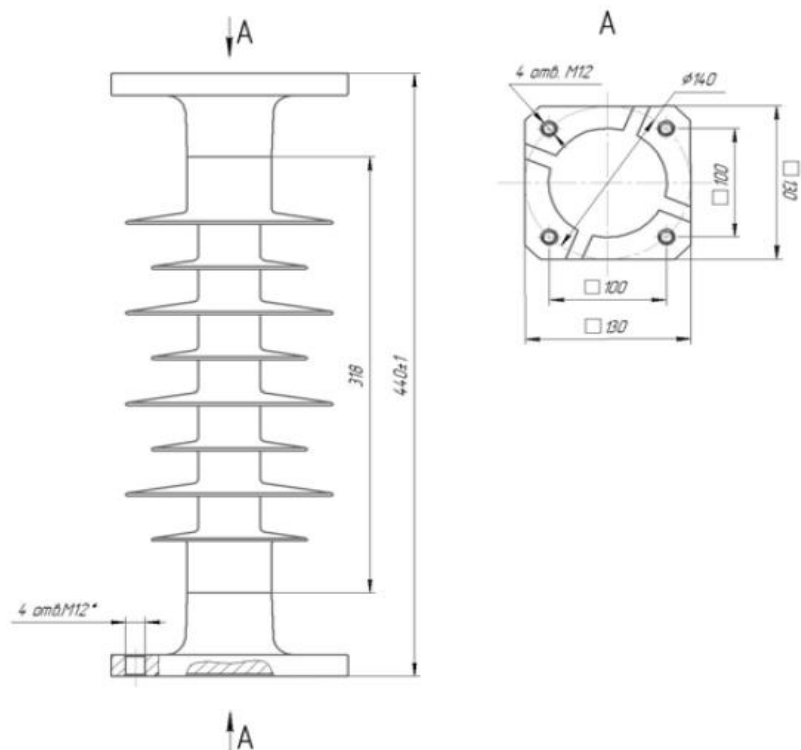

Attēls Nr.2 pie Skaidrojuma 2.atbildes (Izolators LOK (LOSK) 12,5-10-3-20-135 UHL1):

